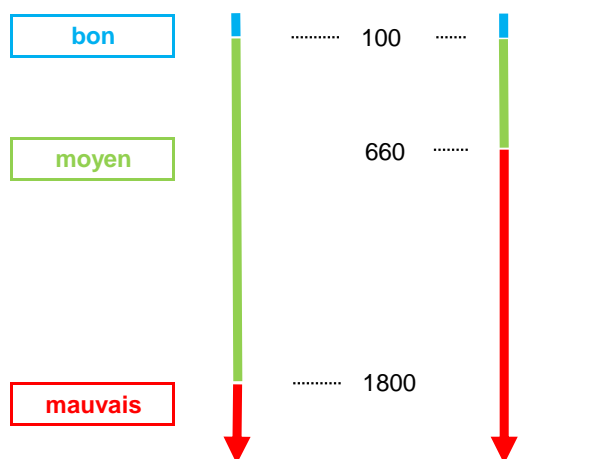


SAINT-BENOIT : Bassin Manguue



rive droite face à aire de détente PSV 1699

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 8H00	46	30		BON
2	15/10/24 11H05	77	30		BON
3	29/10/24 9h43	30	46		BON
4	12/11/24 7h20	15	30		BON
5	26/11/24 9h15	161	61		MOYEN
6	10/12/24 8h05	94	15		BON
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	insuffisante	
2022	insuffisante	
2023	insuffisante	
2024		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

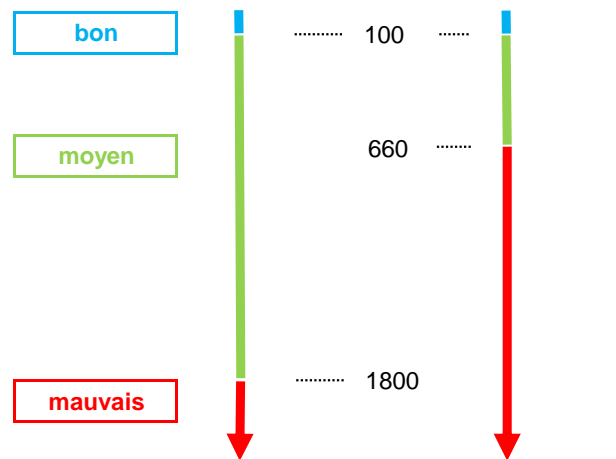
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier PSV 1698

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 8H30	<15	<15		BON
2	15/10/24 10H35	<15	61		BON
3	29/10/24 8h24	<15	15		BON
4	12/11/24 9h55	130	130		MOYEN
5	26/11/24 8h45	77	77		BON
6	10/12/24 7h38	<15	<15		BON
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	bonne	
2024		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

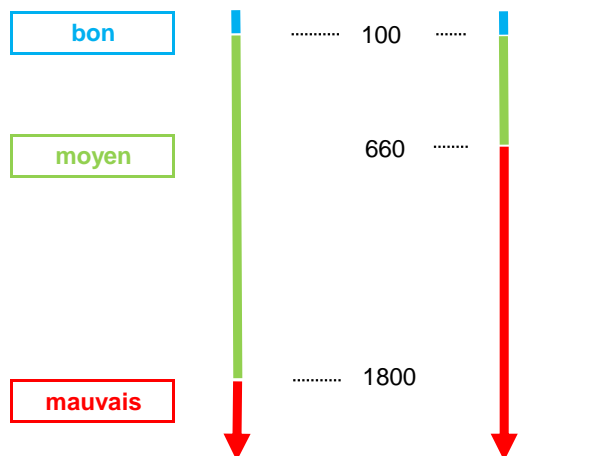
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers PSV 1700

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 09H40	30	<15		BON
2	15/10/24 11H45	46	15		BON
3	29/10/24 7h15	46	<15		BON
4	12/11/24 9h15	2 000	590		MAUVAIS
5	15/11/24	<10	<10		BON
6	26/11/24 9h50	127	<15		MOYEN
7	10/12/24 9h12	94	<15		BON
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	excellente	
2024		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre