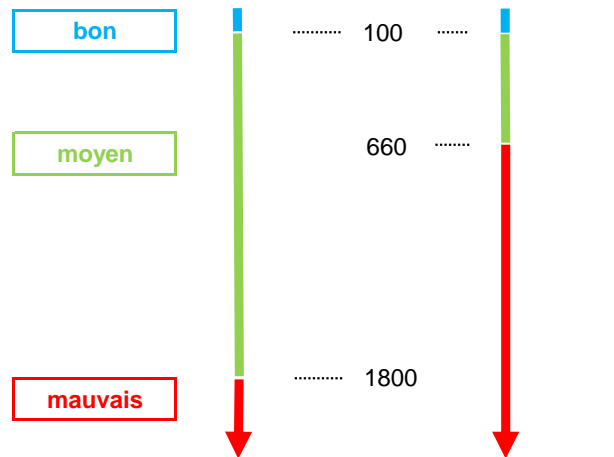


SAINT-BENOIT : Bassin aval rivière des marsouins (bassin mangue)



rive droite face à aire de détente PSV 1699

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux			
1	01/10/24	8H00	46	30	BON	
2	15/10/24	11H05	77	30	BON	
3	29/10/24	9H43	30	46	BON	
4	12/11/24	7H20	15	30	BON	
5	26/11/24	9H15	161	61	MOYEN	
6	10/12/24	8H05	94	15	BON	
7	24/12/24	7H50	140	61	MOYEN	
8	31/12/24	9H30	210	77	MOYEN	
9	07/01/25	8H10	45	45	BON	
10	14/01/25	8H05	15	46	BON	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2025		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

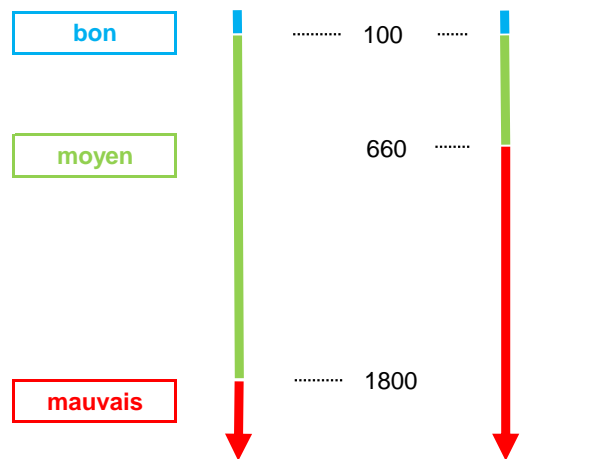
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier PSV 1698

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux		
1	01/10/24	8H30	<15	<15	BON
2	15/10/24	10H35	<15	61	BON
3	29/10/24	8H24	<15	15	BON
4	12/11/24	9H55	130	130	MOYEN
5	26/11/24	8H45	77	77	BON
6	10/12/24	7H38	<15	<15	BON
7	24/12/24	8H15	<15	<15	BON
8	31/12/24	8H30	30	110	MOYEN
9	07/01/25	7H40	<15	30	BON
10	14/01/25	7H50	15	30	BON
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	bonne	
2024	bonne	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

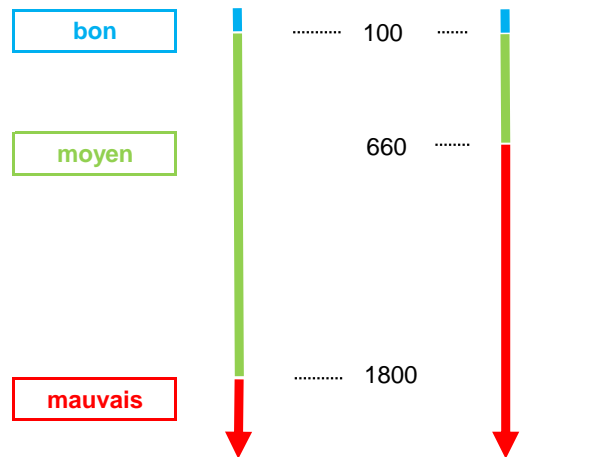
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers PSV 1700

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 09H40	30	<15	 	BON
2	15/10/24 11H45	46	15	 	BON
3	29/10/24 7H15	46	<15	 	BON
4	12/11/24 9H15	2 000	590	 	MAUVAIS
5	15/11/25 RC	<10	<10	 	BON
6	26/11/24 9H50	127	<15	 	MOYEN
7	10/12/24 9H12	94	<15	 	BON
8	24/12/24 7H30	77	15	 	BON
9	31/12/24 10H15	93	46	 	BON
10	07/01/25 9H10	140	93	 	MOYEN
11	14/01/25 9H05	77	<15	 	BON
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	excellente	
2024	bonne	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre