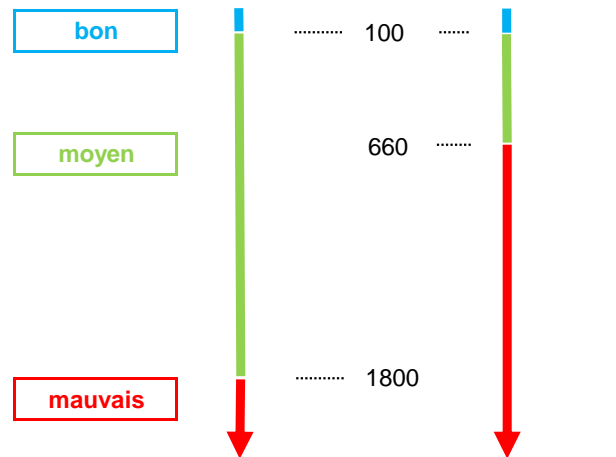


SAINT-BENOIT : Bassin Mangué



rive droite face à aire de détente

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 08H00	1 233	234	MOYEN	
2	24/10/23 07H50	61	77	BON	
3	07/11/23 06H43	126	160	MOYEN	
4	21/11/23 09H35	34 659	3 671	MAUVAIS	
5	28/11/23 07H18	330	46	MOYEN	
6	05/12/23 09H20	195	30	MOYEN	
7	19/12/23 6H57	94	61	BON	
8	26/12/23 7h40	253	110	MOYEN	
9	03/01/24 9h00	34 659	4 005	MAUVAIS	
10	09/01/24 11h40	127	77	MOYEN	
11	23/01/24 12h45	179	61	MOYEN	
12	30/01/24 11h30	470	410	MOYEN	
13	01/02/24 11h45	210	15	MOYEN	
14	06/02/24 6H50	<15	<15	BON	
15	13/02/24 7h45	61	127	MOYEN	
16	20/02/24 11h10	764	453	MOYEN	
17	27/02/24 10h10	718	393	MOYEN	
18	05/03/24 9h00	529	272	MOYEN	
19	12/03/24 7h10	200	130	MOYEN	
20	19/03/24 7h10	94	<15	BON	
21	26/03/24 12h00	94	179	MOYEN	
22	09/04/24 7h05	61	15	BON	
23	23/04/24 11h35	<15	15	BON	
24	07/05/24 7H32	30	15	BON	
25	21/05/24 7H35	30	77	BON	
26	04/06/24 7h15	45	110	MOYEN	
27	02/07/24 7h09	30	15	BON	
28	30/07/24 9h53	15	<15	BON	
29	27/08/24 7h05	15	30	BON	
30	18/09/24	30	<15	BON	
31	01/10/24 8h00	46	30	BON	
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	INSUFFISANT	
2021	INSUFFISANT	
2022	INSUFFISANT	
2023	INSUFFISANT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

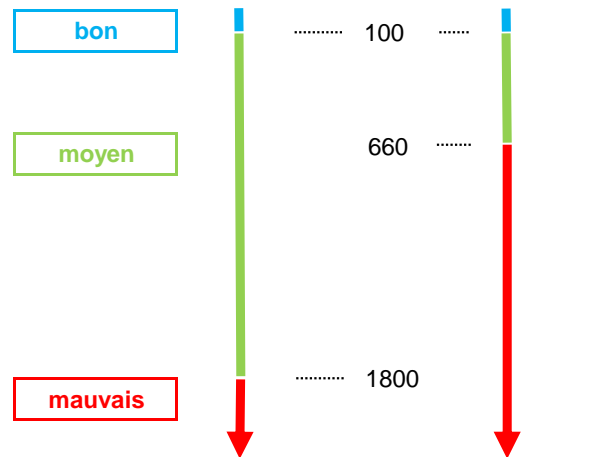
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	09/10/23 09H20	15	<15		BON
2	24/10/23 07H10	<15	<15		BON
3	07/11/23 10H22	61	15		BON
4	21/11/23 08H45	15	<15		BON
5	05/12/23 10H00	<15	<15		BON
6	19/12/23 8H56	<15	<15		BON
7	26/12/23 8h50	61	15		BON
8	03/01/24 9h25	215	92		MOYEN
9	09/01/24 8h10	<15	<15		BON
10	23/01/24 13h00	<15	<15		BON
11	30/01/24 11h15	100	240		MOYEN
12	01/02/24 12h00	<15	<15		BON
13	06/02/24 8H02	<15	<15		BON
14	13/02/24 10h15	15	15		BON
15	20/02/24 11h35	<15	<15		BON
16	27/02/24 8H53	1 007	332		MOYEN
17	05/03/24 8h15	15	<15		BON
18	12/03/24 7h35	<15	<15		BON
19	19/03/24 9h45	15	<15		BON
20	26/03/24 9h35	15	<15		BON
21	09/04/24 9h15	77	30		BON
22	23/04/24 9h25	<15	<15		BON
23	07/05/24 8H44	15	15		BON
24	21/05/24 9H00	<15	15		BON
25	04/06/24 8h45	<15	<15		BON
26	02/07/24 9h15	<15	<15		BON
27	30/07/24 10h25	30	30		BON
28	27/08/24 9h10	<15	<15		BON
29	18/09/24	<15	<15		BON
30	01/10/24 8h30	<15	<15		BON
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023	BONNE	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

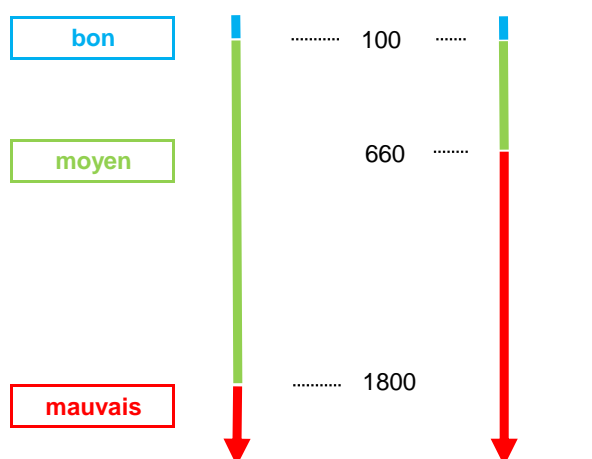
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 10h45	61	15	BON	BON
2	24/10/23 8h18	61	30	BON	BON
3	07/11/23 7h16	94	30	BON	BON
4	21/11/23 10h45	2 079	322	MAUVAIS	MAUVAIS
5	05/12/23 8h36	61	46	BON	BON
6	19/12/23 7H30	77	<15	BON	BON
7	26/12/23 8h10	110	46	MOYEN	MOYEN
8	03/01/24 8H25	7 101	1 233	MAUVAIS	MAUVAIS
9	09/01/24 11h10	110	61	MOYEN	MOYEN
10	23/01/24 12h25	<15	<15	BON	BON
11	30/01/24 11h00	270	1 030	MAUVAIS	MAUVAIS
12	01/02/24 11h15	90	15	BON	BON
13	06/02/24 7H22	<15	<15	BON	BON
14	13/02/24 9h40	46	15	BON	BON
15	20/02/24 10h30	46	15	BON	BON
16	27/02/24 9H35	307	268	MOYEN	MOYEN
17	05/03/24 9h53	580	126	MOYEN	MOYEN
18	12/03/24 10h50	110	46	MOYEN	MOYEN
19	19/03/24 7h50	15	15	BON	BON
20	26/03/24 11H30	30	<15	BON	BON
21	09/04/24 7h40	77	46	BON	BON
22	23/04/24 10h55	<15	46	BON	BON
23	07/05/24 7H59	15	<15	BON	BON
24	21/05/24 8H15	<15	<15	BON	BON
25	04/06/24 7h55	30	30	BON	BON
26	02/07/24 7h40	46	<15	BON	BON
27	30/07/24 10h56	15	<15	BON	BON
28	27/08/24 7h50	61	<15	BON	BON
29	18/09/24	180	<15	MOYEN	MOYEN
30	01/10/24 9h40	30	<15	BON	BON
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	BON	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre